

**CAMPIONE CON "CASSONETTO
IN LEGNO TRUCIOLARE NOBILITATO COIBENTATO"**

Volume della camera emittente:

57,0 m³

Volume della camera ricevente:

69,0 m³

Tipo di rumore:

Rosa

Tipo di filtro:

1/3 d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

$D_{n,e,w} = 49 \text{ dB}^*$


Termini di correzione:

$C = -1 \text{ dB}$

$C_{tr} = -5 \text{ dB}$

(*) Indice di valutazione elaborato procedendo a passi di 0,1 dB:

49,8 dB

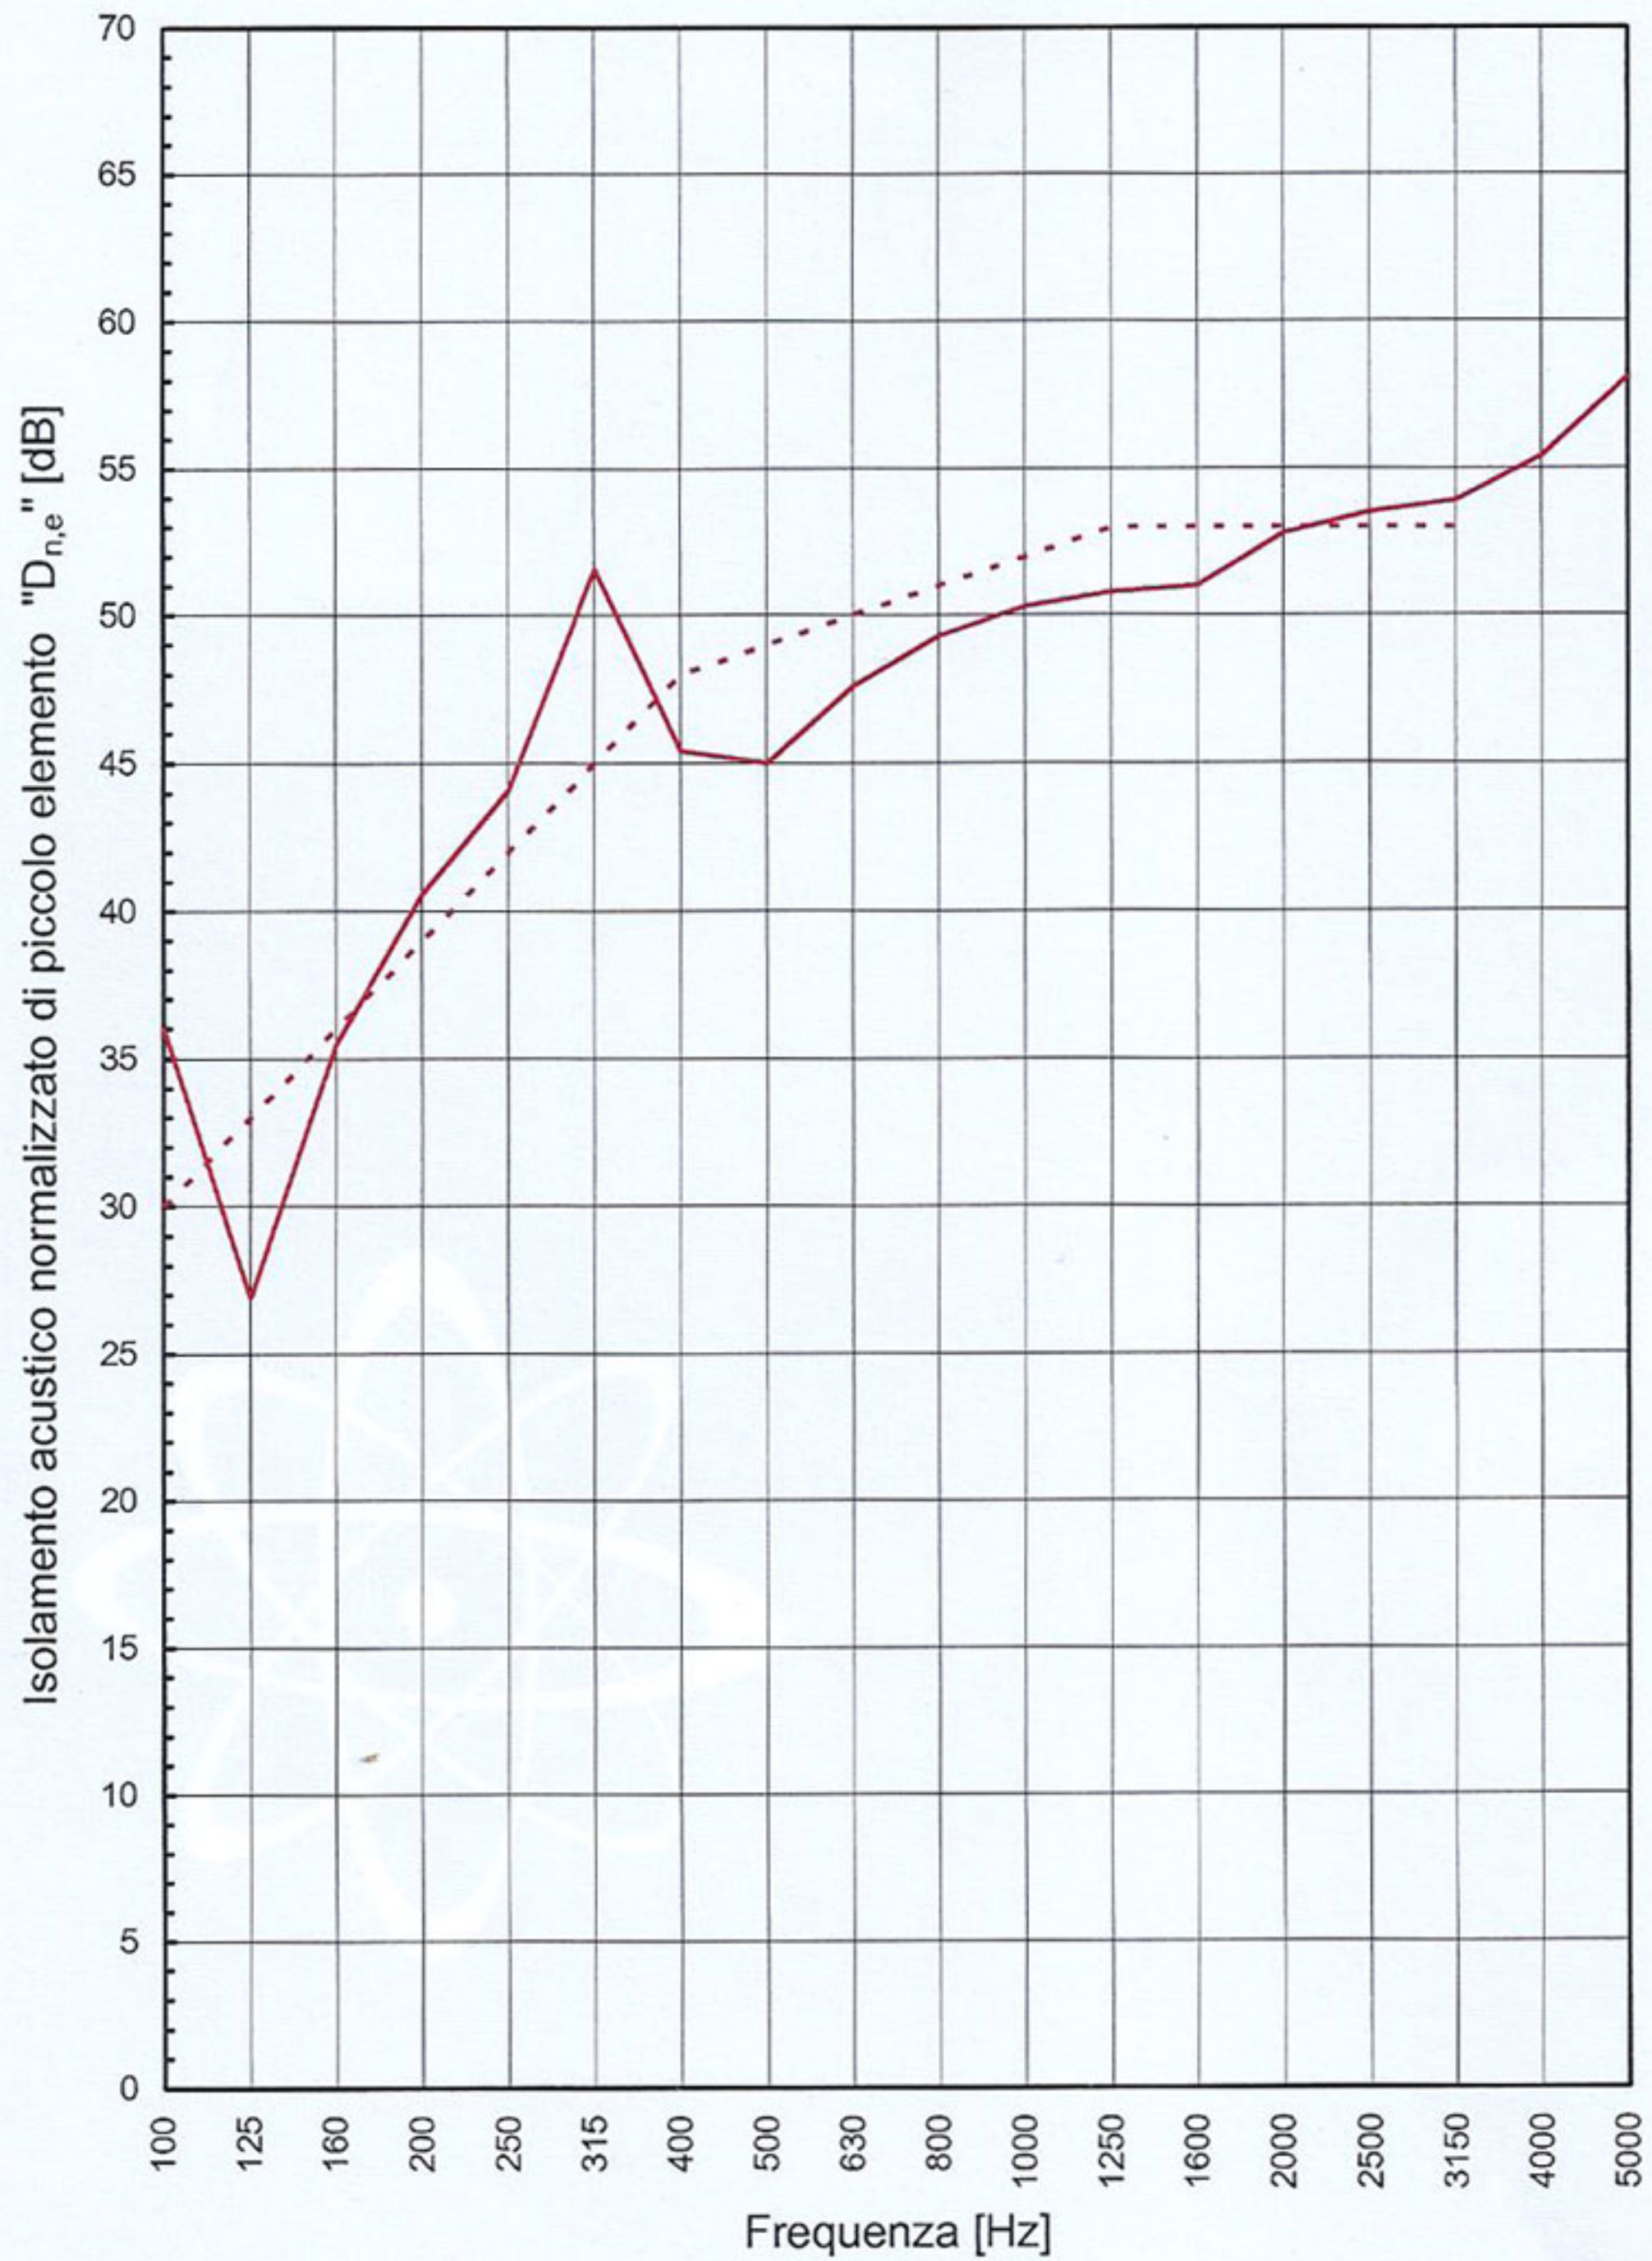

— Rilievi sperimentali
- - - Curva di riferimento

